

光缆配置图

| 序号 | 起止点 | 型号 | 段长 (米) | 盘长 (米) |
|----|--------------------|-------------|--------|--------|
| 1 | 宁德地调11楼通信机房——南山变电站 | GYFTZY-48B1 | 1094 | 1200 |
| 2 | 合计 | | 1094 | 1200 |


图例:

- 新增普通光缆
- GYFTZY-**B1

普通光缆

备注：图中为线路长度以米为单位
管：表示管道、电缆沟
槽：表示桥架
架：表示架空线路
吊：表示吊挂墙壁
卡：表示光缆钉固在墙壁上
埋：直埋光缆
引：引上/引下光缆

注：图纸长度均为路由长度，不包含路由损耗及成端、接头损耗。

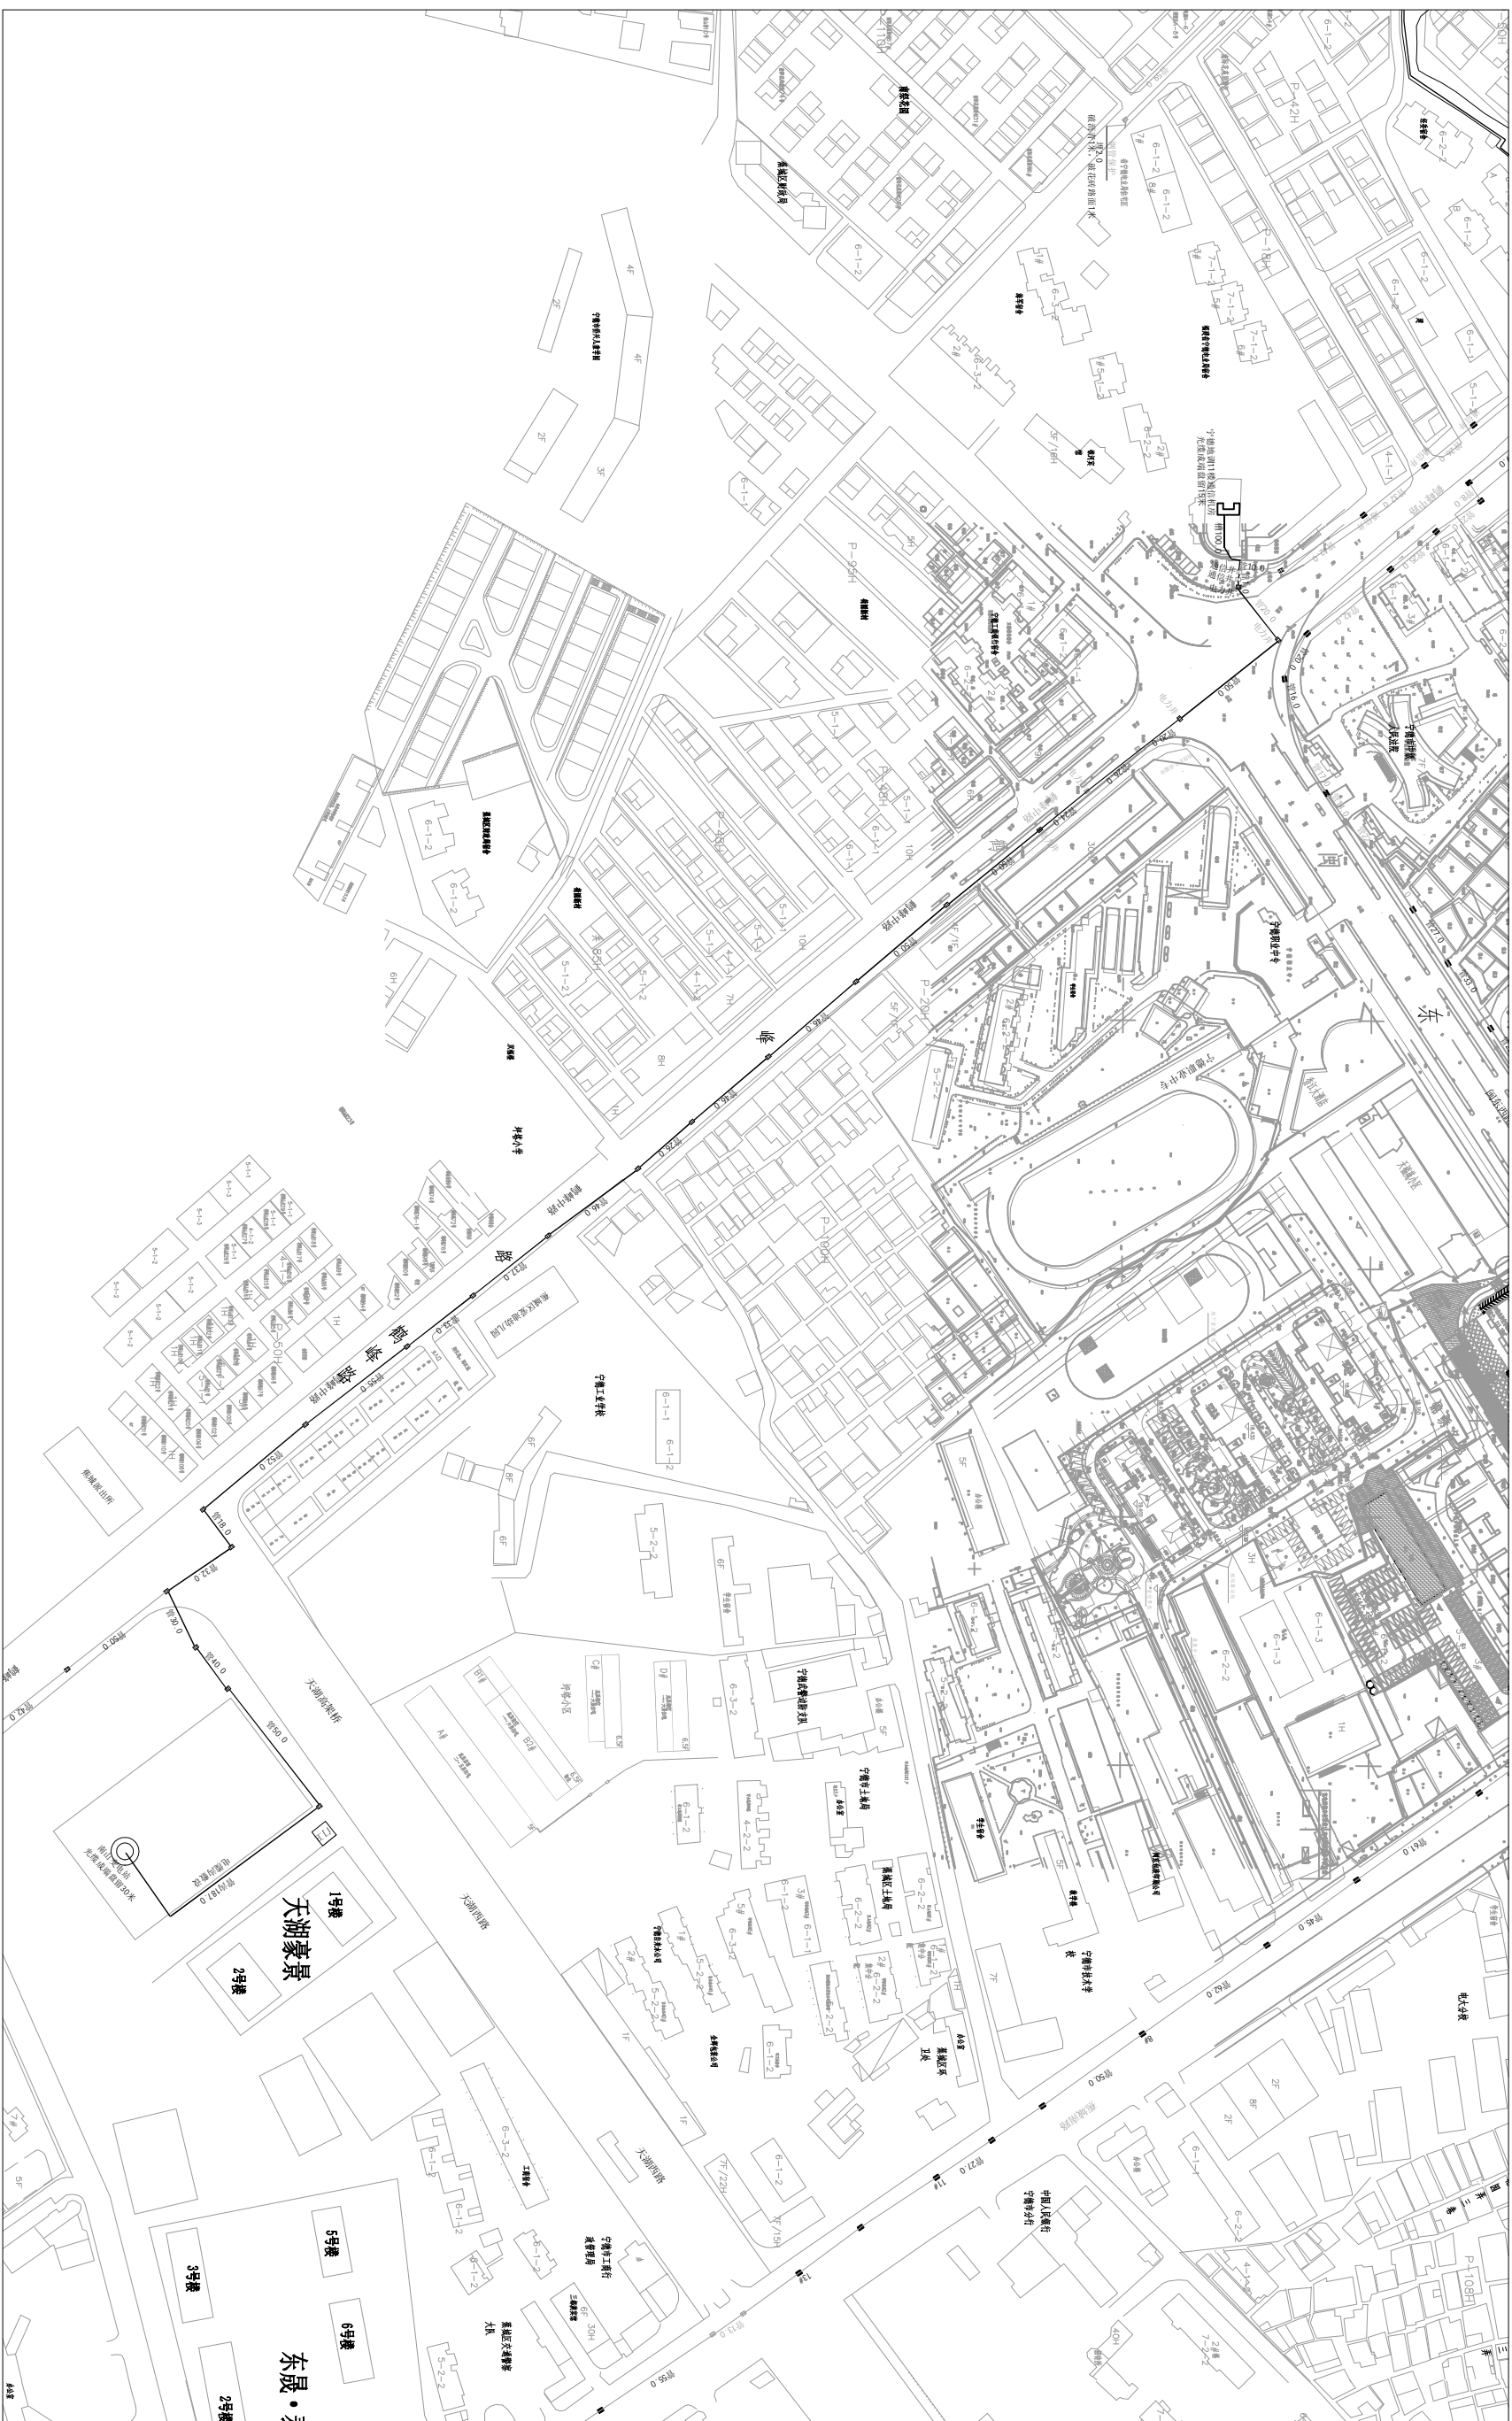

注: 图纸长度均为路由长度, 不包含路由损耗及成端、接头损耗

附图02

宁德局至南山变光缆路由图01